


Einfahrt Detail (Elo Normalstrom)


Anschlussdosen,
Lage siehe
Auftragsbestätigung.

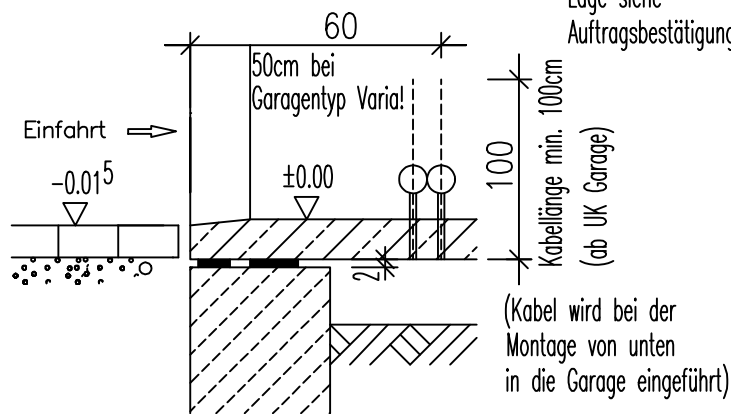

Leerrohr innen Ø15mm für Kabelquerschnitt $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ = Standard

Stimmen Sie den Kabelquerschnitt und die Kabellänge mit Ihrem Elektriker ab.


Verbindungskabel (Elo Normalstrom)

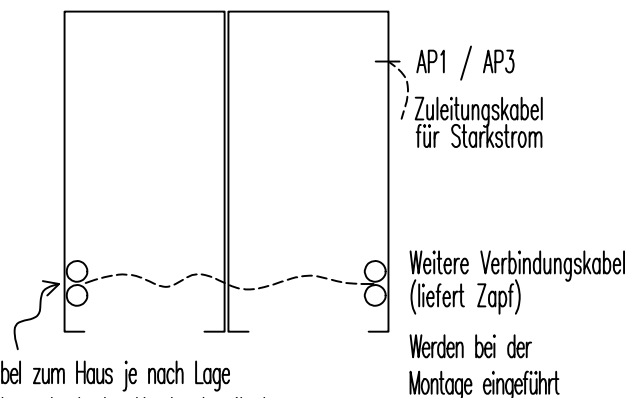

Anschlusskabel zum Haus je nach Lage
ist zur Montage durch den Kunden bereitzulegen
(Länge mit Elektriker abstimmen!)

Pro Garage einzeln oder mit Verbindungskabel (liefert Firma Zapf),
bitte mit Ihrem Elektriker abstimmen.



Starkstrom (AP1 / AP3)

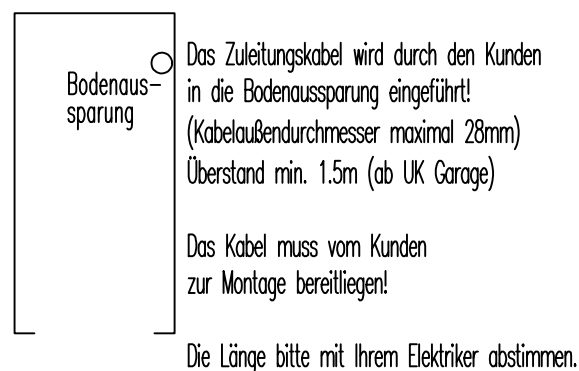

Kabelquerschnitte mit Ihrem Elektriker abstimmen.

**Jeder Starkstromanschluss muss mit einem separaten
Zuleitungskabel angeschlossen werden!**

ACHTUNG: Bei oberer Doppelstockgarage ist kein Starkstrom möglich !

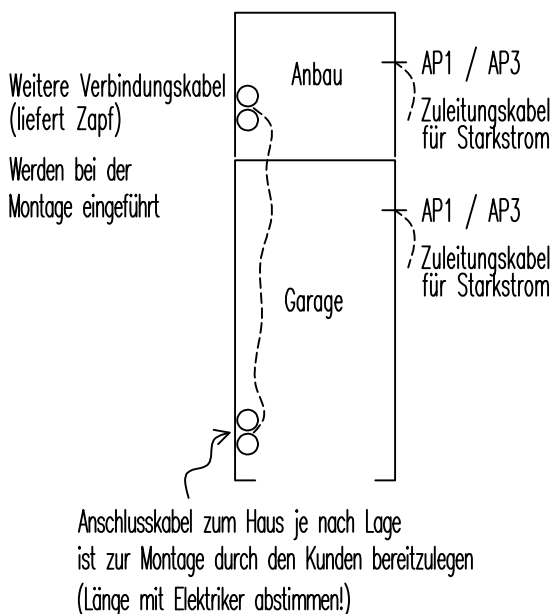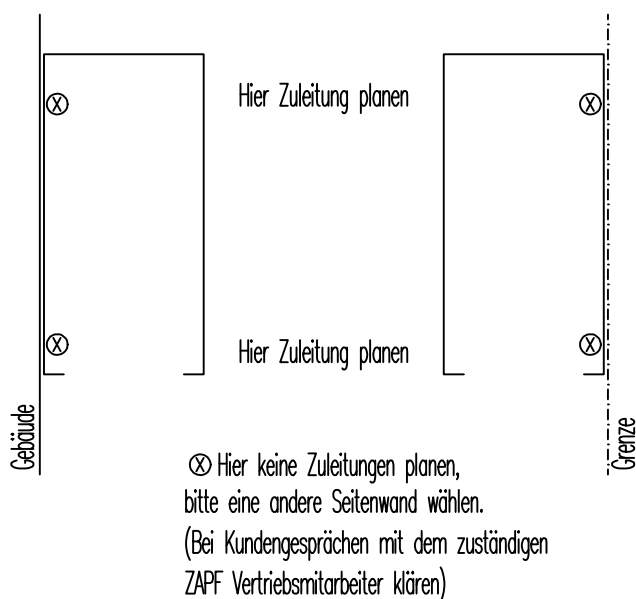

Zapf Garagen haben keinen Sicherungskasten!

Ist die Einführung des Kabels von unten
in die Garage nach der Montage noch möglich,
muss das Kabel nicht zwingend bereitliegen!

ZAPF
DIE GARAGE

Zapf GmbH - Garagen
Nürnbergerstr.38 - 95448 Bayreuth
Tel(0921)601-0 - Fax(0921)601-151

Bearb.:	gm	Technik
Stand:	25.11.2025	
Maßstab:	ohne	
Elektroanschluß Ihrer Garage bei Normalstrom und Starkstrom		